

Informationen zu den Sandsäcken

Tündern

Lagerort: Feuerwehr, Ruthenstraße

Anzahl (Bestand): 120 Stück
Verantwortlichkeit: Feuerwehr

Lagerort: Betriebshof, Walter-von-Selve-Straße

Anzahl (Bestand): 6.000 leer, 1.440 gefüllt
Verantwortlichkeit: Bauhof, Feuerwehr


Lagerort: Kläranlage, Fischbecker Landstraße

Anzahl (Bestand): 1.440 Stück
Verantwortlichkeit: Bauhof, Feuerwehr

Hinweis:

Örtliche Gegebenheiten berücksichtigen;
Durchgängigkeit der Straße gewährleisten.
Auf richtige Höhe und
horizontale Ausrichtung achten

Zur sicheren Errichtung
ist eine Einweisung
der Helfer notwendig!



Hochwasserinformation

Wasserstand am Objekt bei HQ_{Extrem}

- bis 0,3 m
- bis 0,6 m
- bis 0,9 m
- über 0,9 m

nächstgelegener Pegel im Oberwasser:

Pegel Hameln-Wehrbergen

Telefon: 05151 - 19429

Weser-km	=	139,68
PNP	=	57,85 NHN(m)
Pegelwert HQ _{Extrem}	=	7,9 m (77,83 NHN (m))
Pegelwert HQ ₁₀₀	=	7,22 m (76,73 NHN (m))



Wellenlaufzeiten

Pegel Hannoversch Münden

	Pegelwert HQ _{Extrem} :	8,34 m (123,29 NHN [m])
	Pegelwert HQ ₁₀₀ :	7,33 m (122,28 NHN [m])
	(PNP: 114,95 NHN [m])	

Wellenlaufzeit:

Hann.-Münden - Karlshafen	≈ 5 Stunden
Hann.-Münden - Höxter	≈ 8 Stunden
Hann.-Münden - Bodenwerder	≈ 12 Stunden
Hann.-Münden - Hameln	≈ 16 Stunden
Hann.-Münden - Rinteln	≈ 18 Stunden

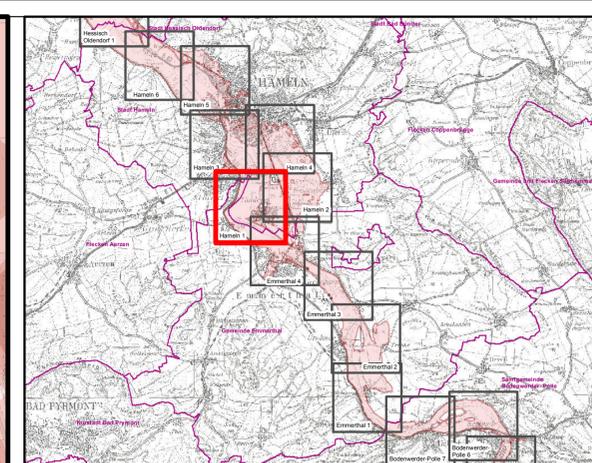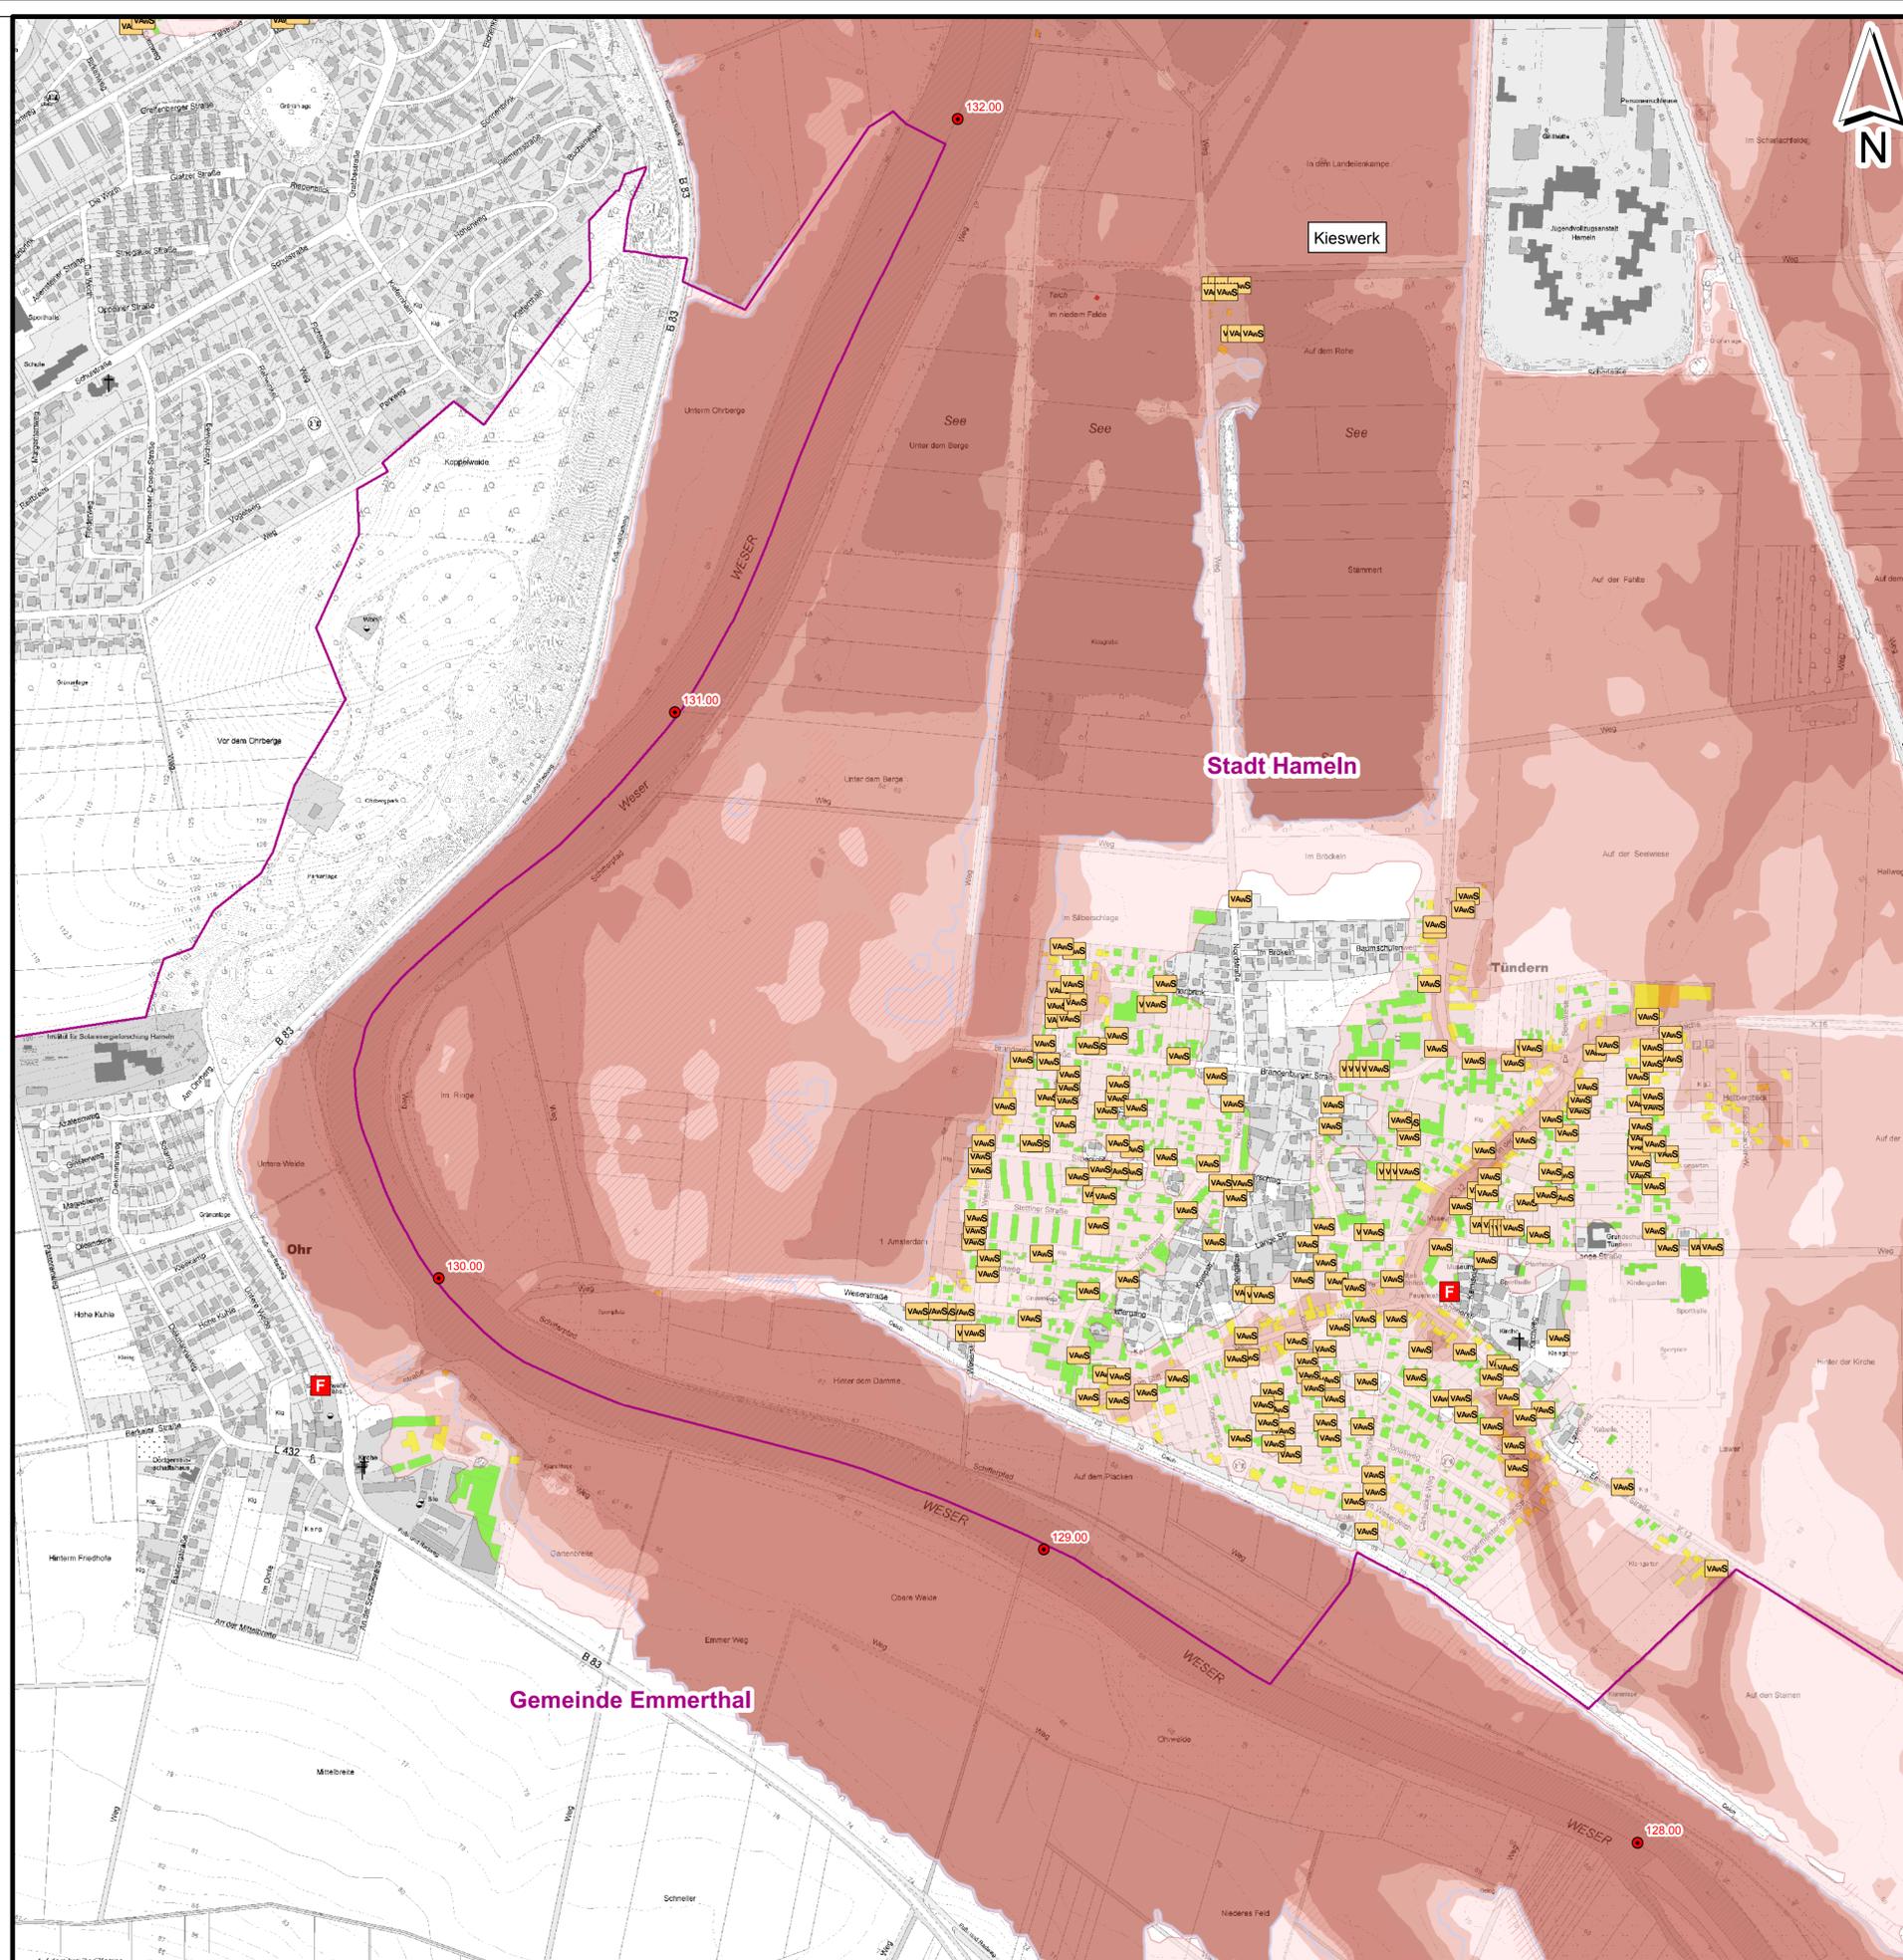

Gefahrenquellen

- VAWs - Anlagen
(Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe)
- Campingplätze

Öffentliche Einrichtungen

- Rettungsdienst
- Krankenhaus
- Feuerwehr
- Polizei
- Bauhof
- THW
- Verwaltung
- Bundeswehr

Politische Grenzen

- Kreis
- Stadt/ Samtgemeinde/ Gemeinde

Wasserwirtschaft

Wassertiefen HQ_{Extrem} [m]

- 0,00 - 0,25
- 0,25 - 2,25
- > 2,25

Überschwemmungsfläche

- ÜSF Nebengewässer HQ₁₀₀

Fließgeschwindigkeit HQ_{Extrem} [m/s]

- 0,5 - 2,0
- > 2,0

Stationierung Weser [km]

- 267,0

Auftraggeber	Landkreis Holzminden	Landkreis Hameln - Pyrmont	Landkreis Schaumburg	Stadt Hameln
--------------	----------------------	----------------------------	----------------------	--------------

Ersteller	Sönnichsen & Partner Ingenieure für Wasserbau-Wasserwirtschaft	Schwarzer Weg 8 · 32423 Minden Tel (0571) 4 52 26 · Fax 4 15 32 post@soe-ing.de · www.soe-ing.de
-----------	---	--

Handlungs- und Gefahrenabwehrplan VAWS - Anlagen		
Karte		
Stadt Hameln		
Ereignis		
HQ_{Extrem}		
Maßstab 1:5.000	August 2015	Blatt 1 von 6 laufende Nr. 21
Kartenhintergrund: LGLN		