

Informationen zu den Sandsäcken

Tündern

Lagerort: Feuerwehr, Ruthenstraße

Anzahl (Bestand): 120 Stück

Verantwortlichkeit: Feuerwehr

Lagerort: Betriebshof, Walter-von-Selve-Straße

Anzahl (Bestand): 6.000 leer, 1.440 gefüllt

Verantwortlichkeit: Bauhof, Feuerwehr

Lagerort: Kläranlage, Fischbecker Landstraße


Anzahl (Bestand): 1.440 Stück

Verantwortlichkeit: Bauhof, Feuerwehr

Hinweis:

Örtliche Gegebenheiten berücksichtigen;
Durchgängigkeit der Straße gewährleisten.
Auf richtige Höhe und
horizontale Ausrichtung achten

Zur sicheren Errichtung
ist eine Einweisung
der Helfer notwendig!

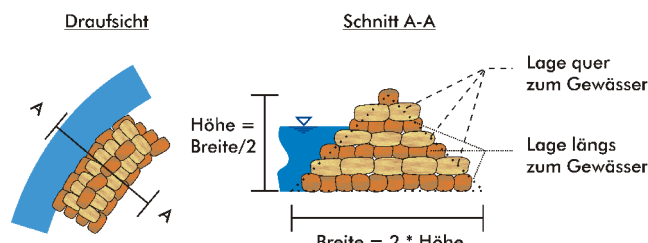

Hochwasserinformation

Wasserstand am Objekt bei HQ_{Extrem}

- bis 0,3 m
- bis 0,6 m
- bis 0,9 m
- über 0,9 m

nächstgelegener Pegel im Oberwasser:

Pegel Hameln-Wehrbergen

Telefon: 05151 - 19429

Weser-km	=	139,68
PNP	=	57,85 NHN(m)
Pegelwert HQ _{Extrem}	=	7,9 m (77,83 NHN (m))
Pegelwert HQ ₁₀₀	=	7,22 m (76,73 NHN (m))



Wellenlaufzeiten

Pegel Hannoversch Münden

Pegelwert HQ _{Extrem} :	8,34 m (123,29 NHN [m])
Pegelwert HQ ₁₀₀ :	7,33 m (122,28 NHN [m])
(PNP: 114,95 NHN [m])	

Wellenlaufzeit:

Hann.-Münden - Karlshafen	≈ 5 Stunden
Hann.-Münden - Höxter	≈ 8 Stunden
Hann.-Münden - Bodenwerder	≈ 12 Stunden
Hann.-Münden - Hameln	≈ 16 Stunden
Hann.-Münden - Rinteln	≈ 18 Stunden

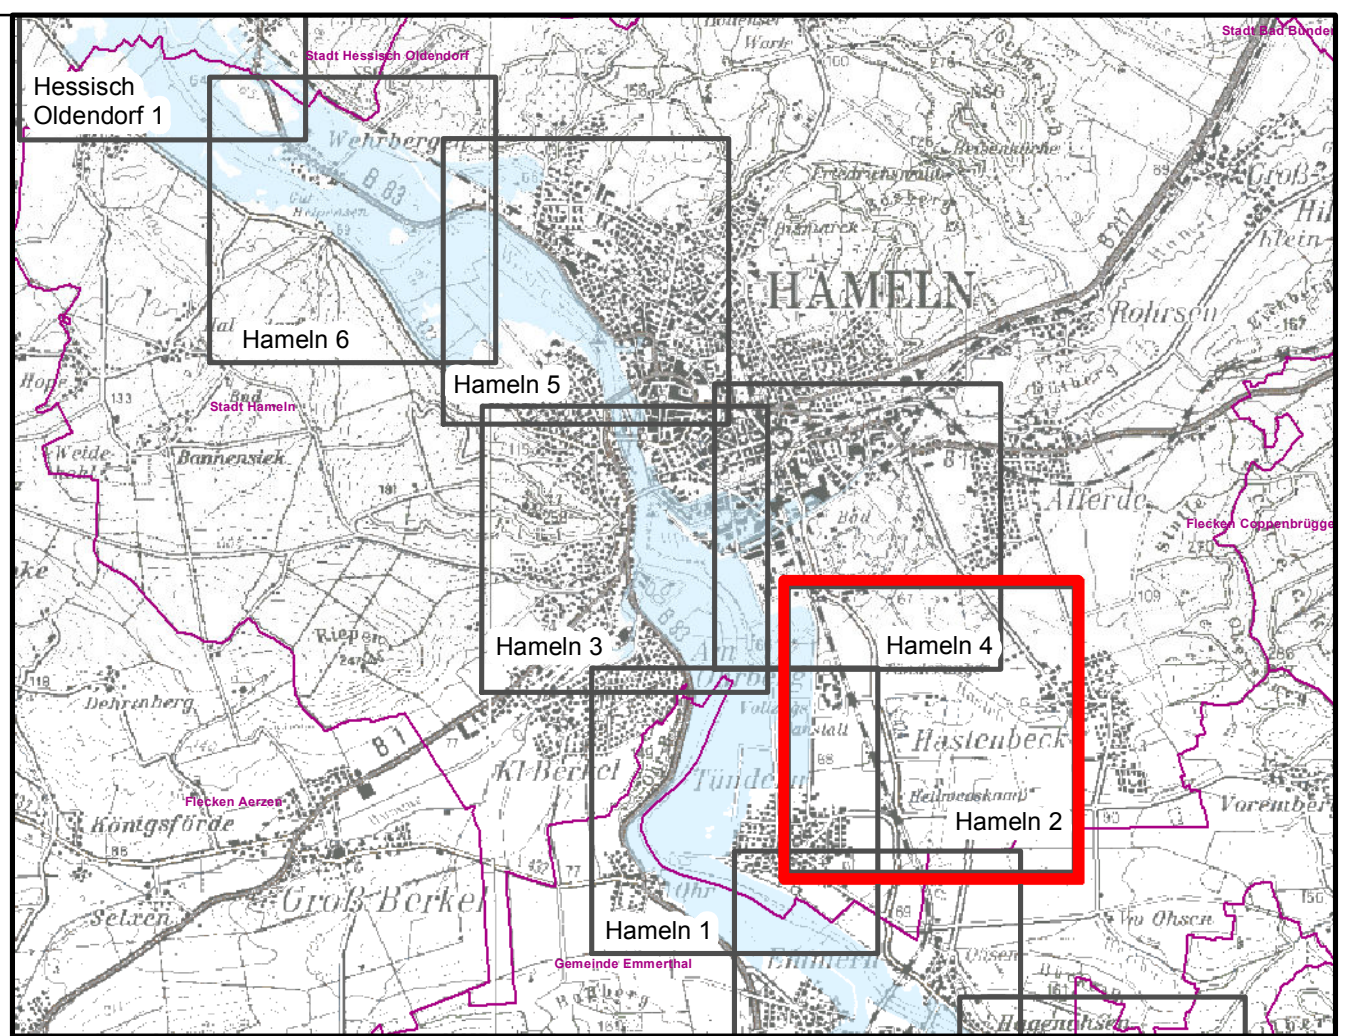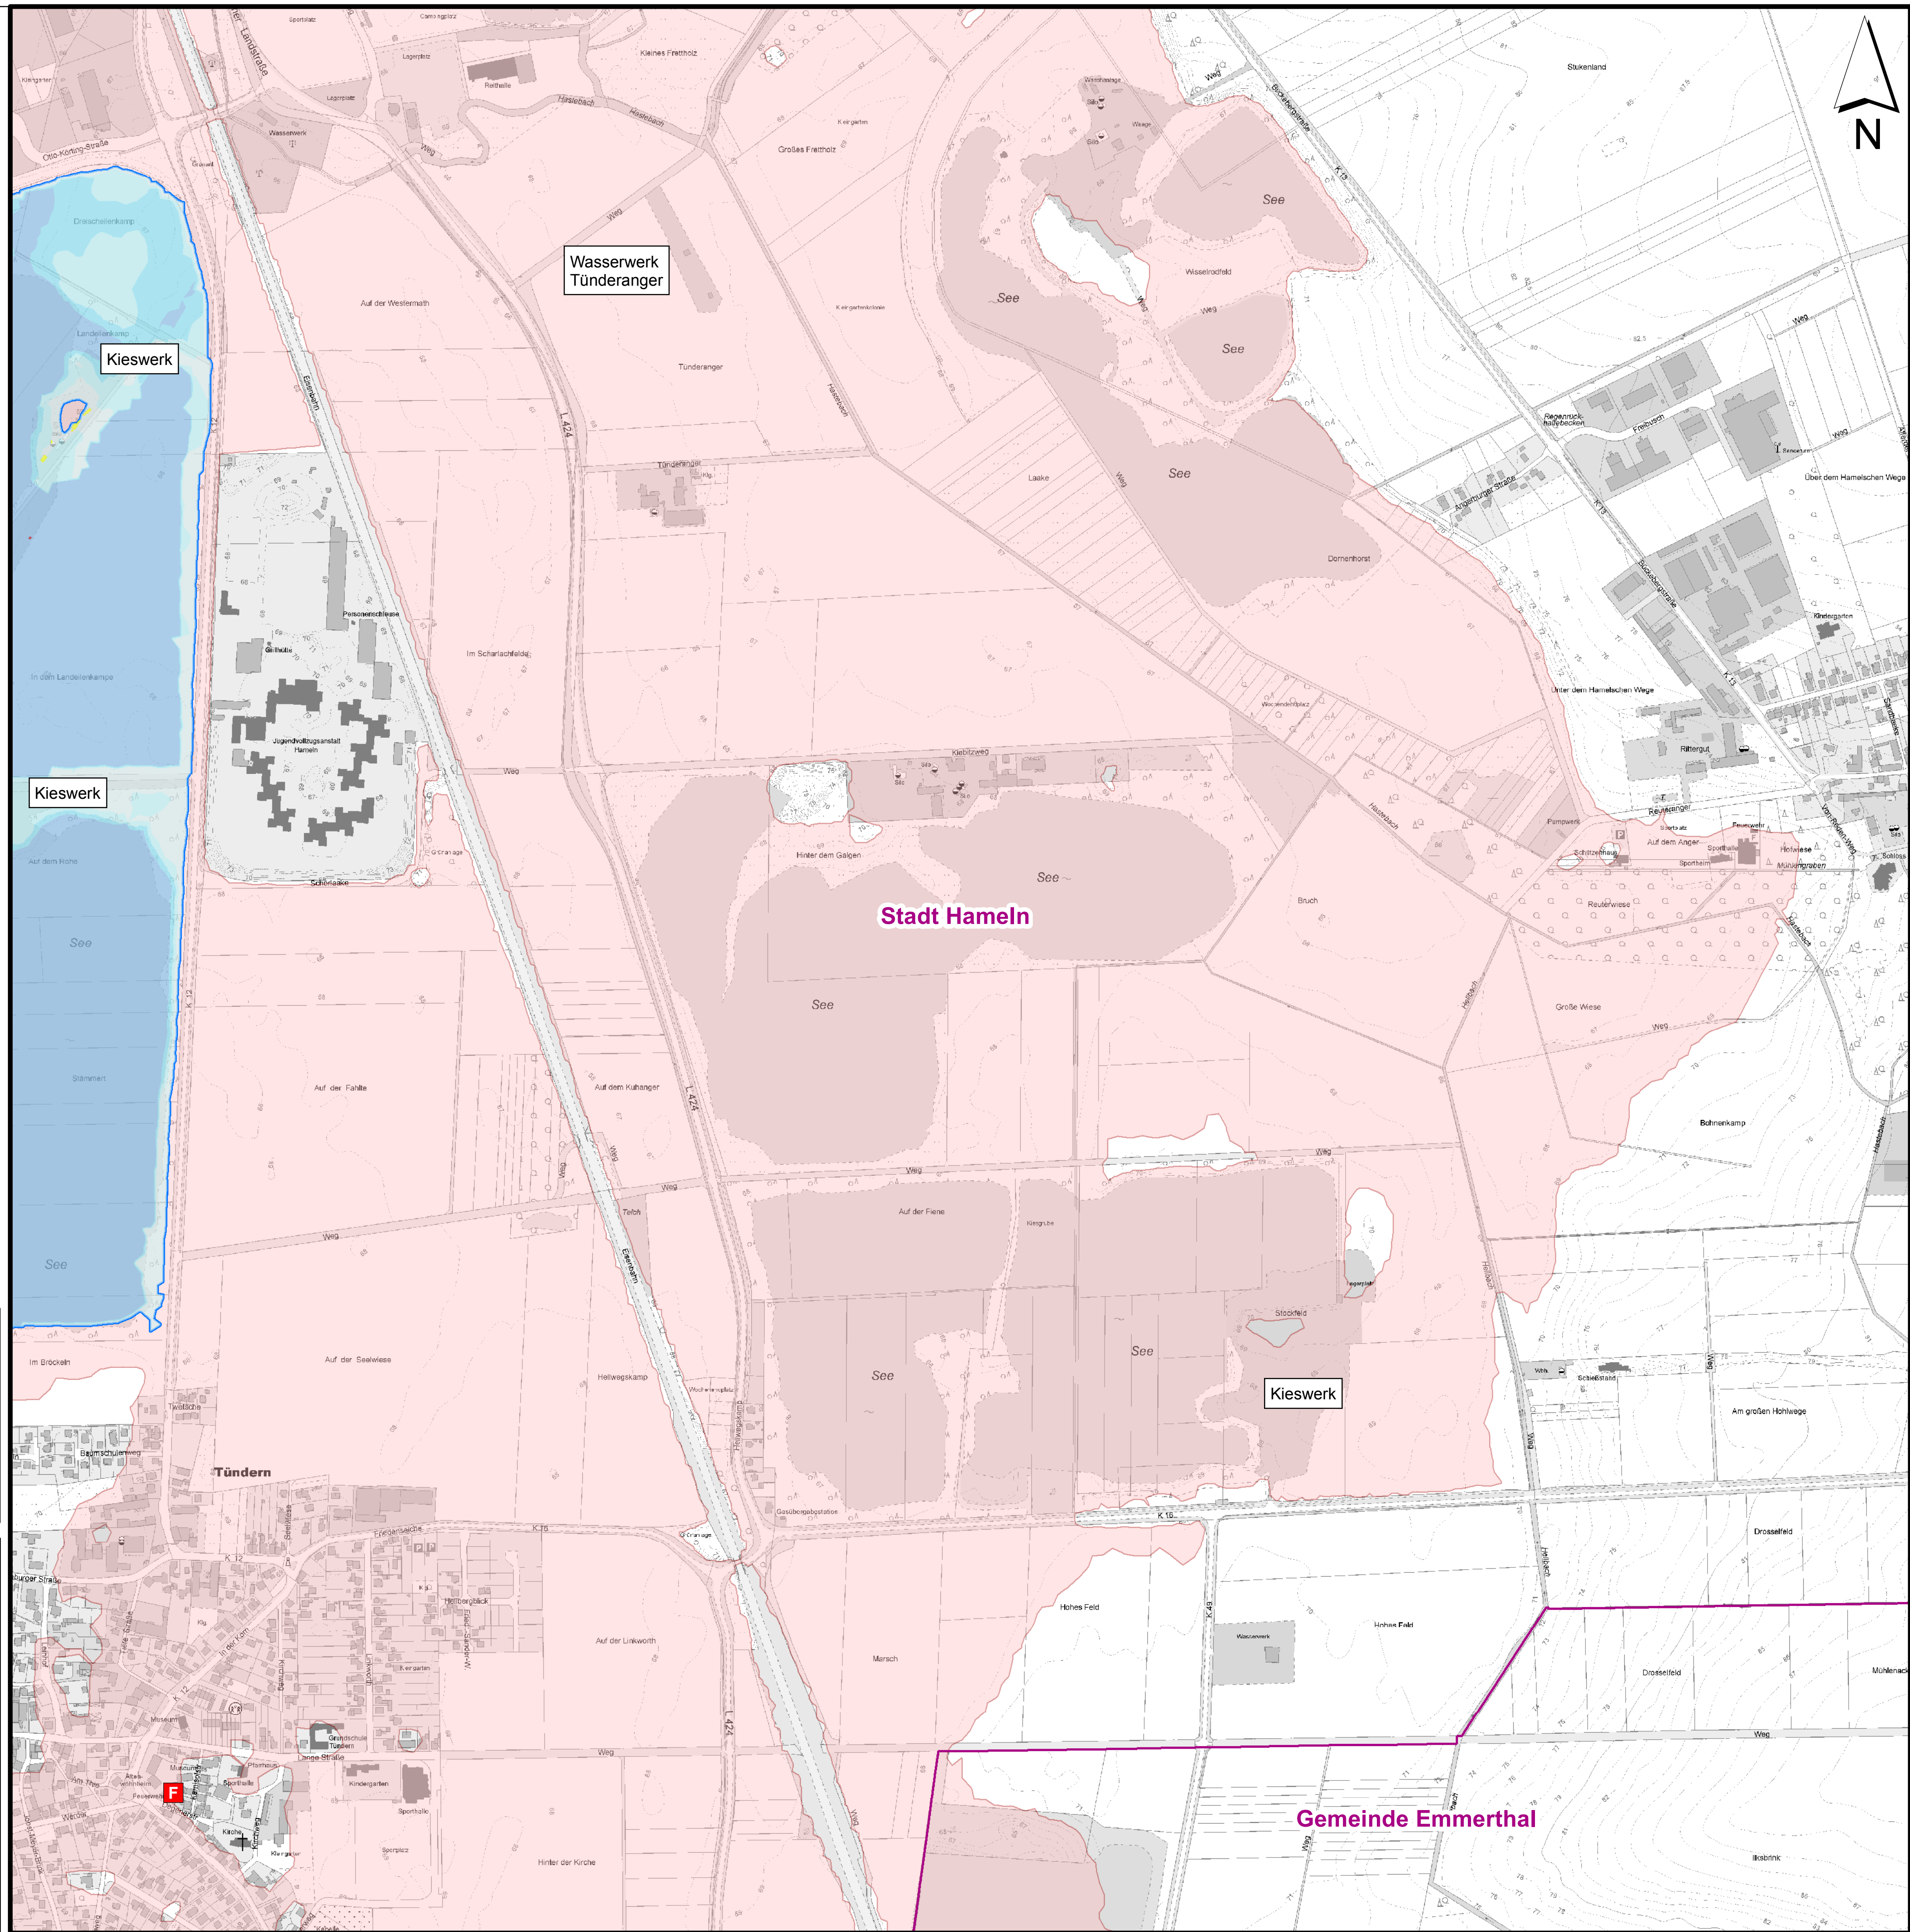

Gefahrenquellen

- VAWS - Anlagen
(Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe)
- Campingplätze

Öffentliche Einrichtungen

- Rettungsdienst
- Krankenhaus
- Feuerwehr
- Polizei
- Bauhof
- THW
- Verwaltung
- Bundeswehr

Politische Grenzen

- Kreis
- Stadt/ Samtgemeinde/ Gemeinde

Wasserwirtschaft

Wassertiefen HQ₁₀₀ [m]

- 0,00 - 0,25
- 0,25 - 1,00
- > 1,00

Überschwaltungsfläche

- ÜSF Nebengewässer HQ₁₀₀
- ÜSF HQ_{Extrem}

Fließgeschwindigkeit HQ₁₀₀ [m/s]

- 0,5 - 2,0
- > 2,0

Stationierung Weser [km]

- 267,0

Auftraggeber	 Landkreis Holzminden	 Landkreis Hameln-Pyrmont	 Landkreis Schaumburg	 Stadt Hameln	
Ersteller	 Sönnichsen & Partner Ingenieure für Wasserbau Wasserwirtschaft				Schwarzer Weg 8 · 32423 Minden Tel (0571) 4 52 28 · Fax 4 15 32 post@soe-ing.de · www.soe-ing.de
Handlungs- und Gefahrenabwehrplan VAwS - Anlagen					
Karte Stadt Hameln					
Ereignis HQ₁₀₀					
Maßstab 1:5.000		August 2015		Blatt 2 von 6 laufende Nr. 22	
Kartenhintergrund:		 Landkreis für Geographie und Landesentwicklung Niedersachsen			