

Stadt Hameln


Anzahl (Bestand): 120 Stück
Verantwortlichkeit: Feuerwehr

Anzahl (Bestand): 6.000 leer, 1.440 gefüllt
Verantwortlichkeit: Bauhof, Feuerwehr


Anzahl (Bestand): 1.440 Stück
Verantwortlichkeit: Bauhof, Feuerwehr

Örtliche Gegebenheiten berücksichtigen;
Durchgängigkeit der Straße gewährleisten.
Auf richtige Höhe und
horizontale Ausrichtung achten

Zur sicheren Errichtung
ist eine Einweisung
der Helfer notwendig!

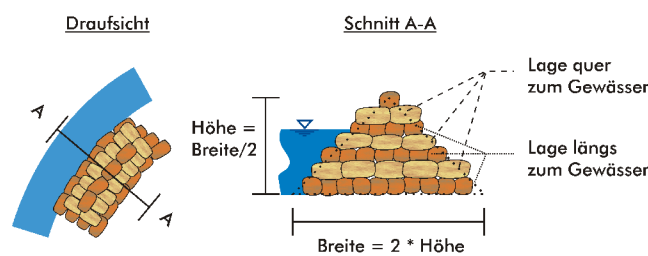

Wasserstand am Objekt bei HQ_{Extrem}

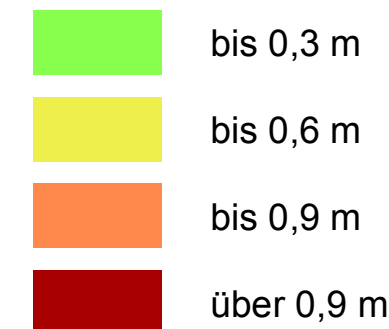


Telefon: 05151 - 19429

Weser-km	=	139,68	
PNP	=	57,85	NHN(m)
Pegelwert HQ _{Extrem}	=	7,9 m	(77,83 NHN (m))
Pegelwert HQ ₁₀₀	=	7,22 m	(76,73 NHN (m))

Pegelwert HQ_{Extrem}: 8,34 m (123,29 NHN [m])
 Pegelwert HQ₁₀₀: 7,33 m (122,28 NHN [m])
 (PNP: 114,95 NHN [m])

Hann.-Münden - Karlshafen	≈ 5 Stunden
Hann.-Münden - Höxter	≈ 8 Stunden
Hann.-Münden - Bodenwerder	≈ 12 Stunden
Hann.-Münden - Hameln	≈ 16 Stunden
Hann.-Münden - Rinteln	≈ 18 Stunden

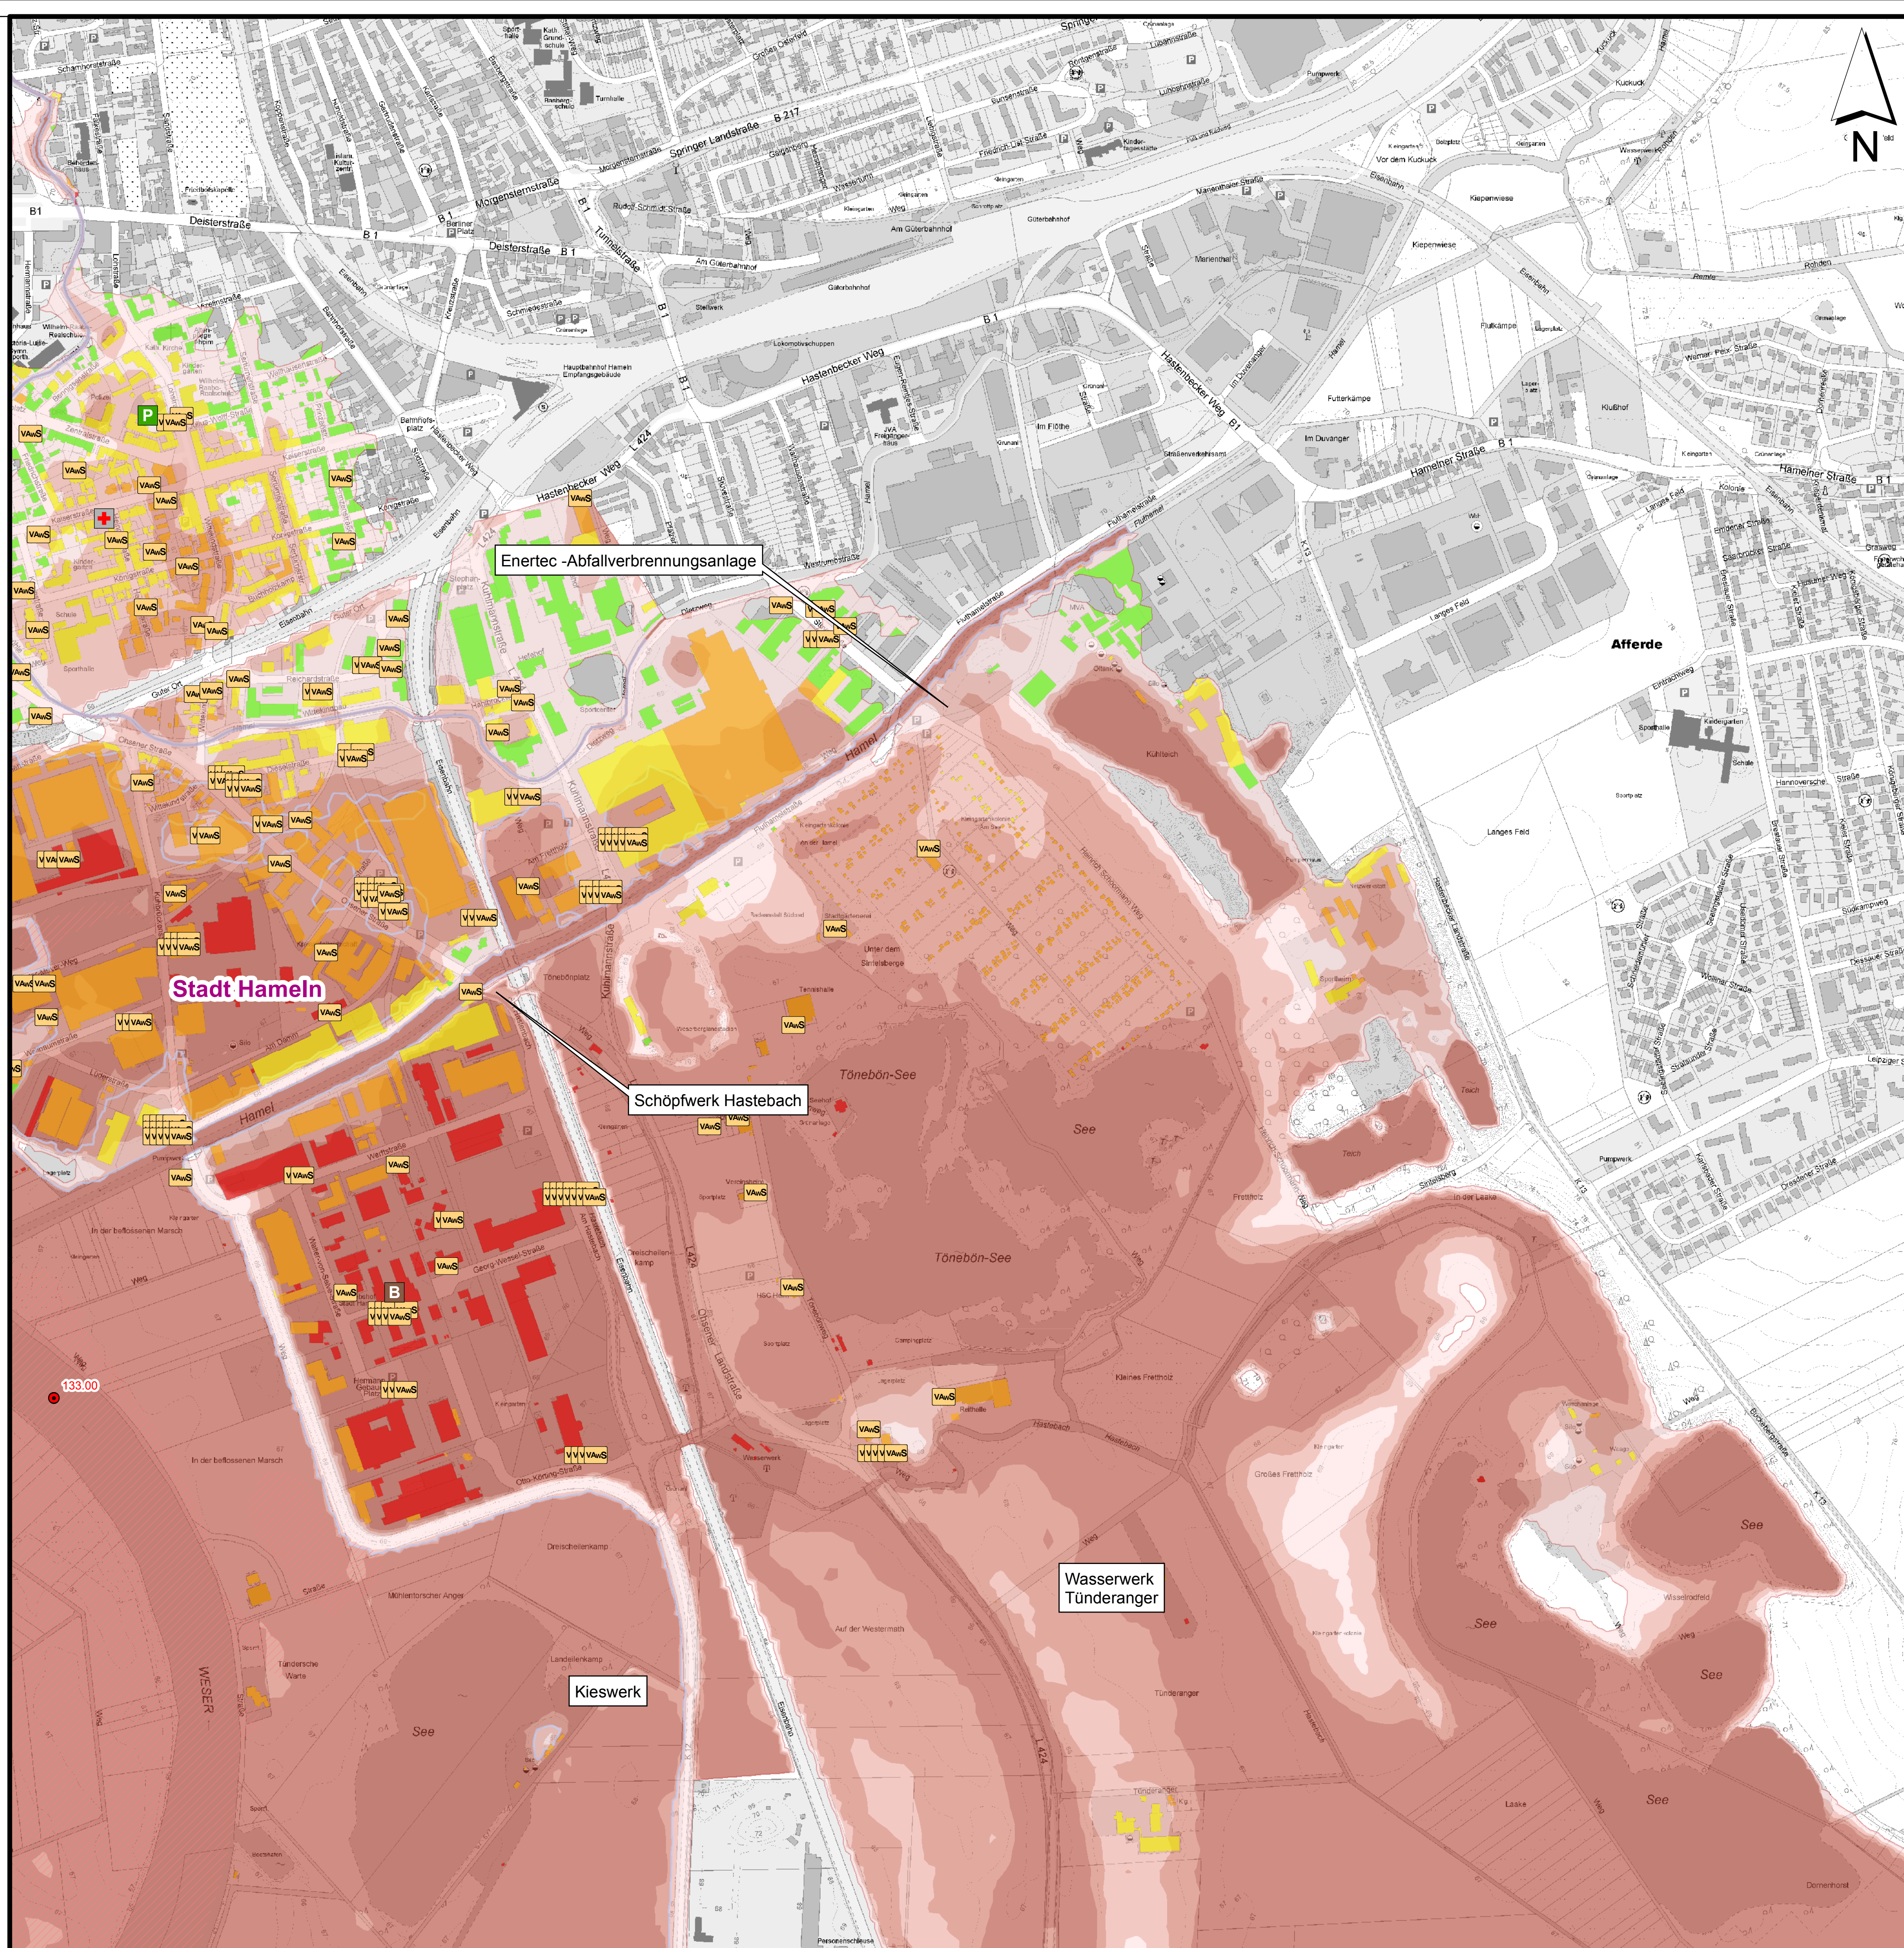


- **VAWS - Anlagen**
(Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe)
- **Campingplätze**


	Rettungsdienst
	Krankenhaus
	Feuerwehr
	Polizei
	Bauhof
	THW
	Verwaltung
	Bundeswehr

 Kreis
 Stadt/ Samtgemeinde/ Gemeinde

Wassertiefen HQ_{Extrem} [m]

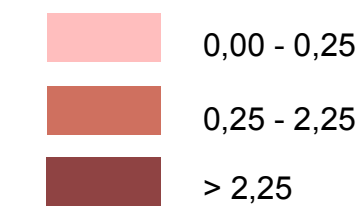

Fließgeschwindigkeit HQ_{Extrem} [m/s]

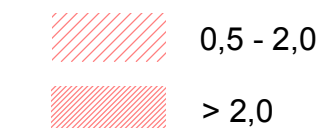

Stationierung Weser [km]



Auftraggeber	 Landkreis Holzminden	 Landkreis Hameln - Pyrmont	 Landkreis Schaumburg	 Stadt Hameln
Ersteller	 Sönnichsen & Partner Ingenieure für Wasserbau-Wasserwirtschaft		Schwarzer Weg 8 · 32423 Minden Tel (0571) 4 52 26 · Fax 4 15 32 post@soe-ing.de · www.soe-ing.de	
Handlungs- und Gefahrenabwehrplan VAwS - Anlagen				
Karte	Stadt Hameln			
Ereignis HQ Extrem				
Maßstab 1:5.000	August 2015	Blatt 4 von 6 laufende Nr. 24		
Kartenhintergrund:  Landesamt für GeoInformationen und Landesentwicklung Niedersachsen				